


Rivetec s.r.o.



Zákazník	Rivetec s.r.o.	Koncový zákazník	
Ulice	Albrechtice nad Vltavou 16	Ulice	
PSČ / obec	398 16	PSČ / obec	
Telefon	+420382206711	Telefon	
Fax	+420382206719	Fax	
E-mail		E-mail	
Název projektu	TIOS H350 (2011 CZECH)	Místo instalace	
Číslo výkresu	0819010600	Výrobce (firma)	Rivetec s.r.o.
Popis projektu	Hydrální agregát TIOS H350	Výrobek	Hydrální agregát TIOS H350
Komise	Rivetec	Zvláštnost dílu	
Osoba odpovědná za projekt		Přívod	5x1,5mm ²
Vytvořeno dne	2006 / 2007	Napájení	400 V AC
Konec projektu		Ovládací napětí	24 V DC
Zpracováno dne	17.2.2012	Typ	TIOS H350
od (zkratka)		Zvláštní prostředí	žádné
Počet stran	18	Předpis	
		Druh krytí	IP 66
		Rozvaděče	SCHNEIDER - NSY

			Datum	14.2.2011	Rivetec	Rivetec s.r.o.	Titulní strana		=
			Zprac.	holýj	Hydrální agregát TIOS H350				+
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahradil	Nahradil		0819010600	List
									1
									List
									18

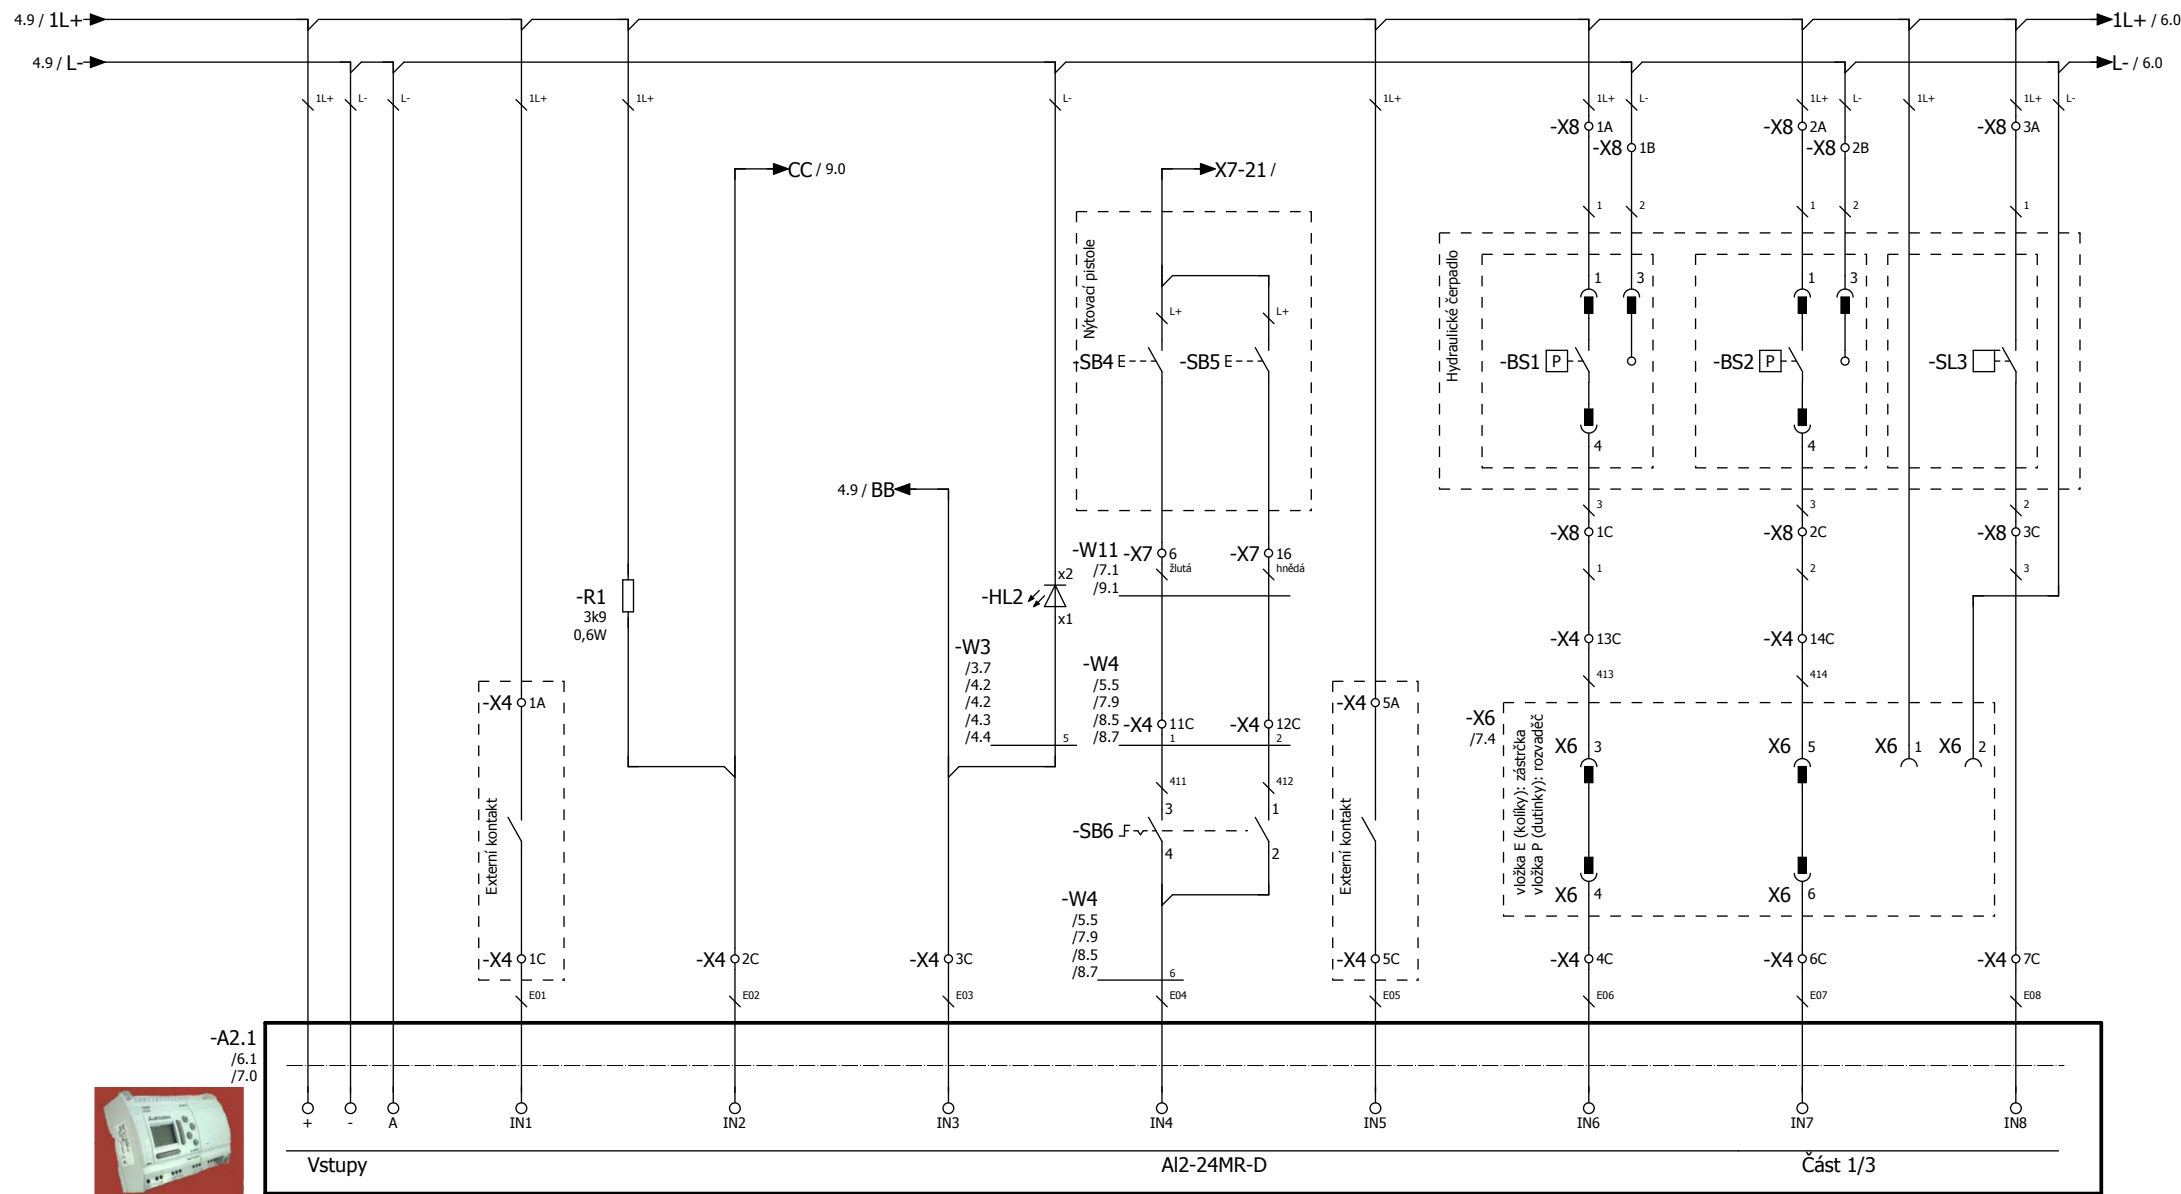

Externí Nulování 300ms (Nesmí se nýtovat)

Nulování Chip je OFF

Systém připraven

Tlačítka 1 a 2 Nýtovací pistole

Nulování Blokování 300ms (když je NOK) Nýtování povoleno



Baroskop Kontakt 1 Nýtování

Baroskop Kontakt 2 Nýtování zpět

Zanesený filtr

4			Datum 30.9.2011		Rivetec		Rivetec s.r.o.		Vstupy IN1 až IN8		=	
			Zprac.. stepanek		Hydraulický agregát TIOS H350						+	
			Zkontr.								0819010600	
Změna			Datum		Název		Pův.		Nahradil		List 5	
											List 18	

-A2.1
/5.1
/6.1

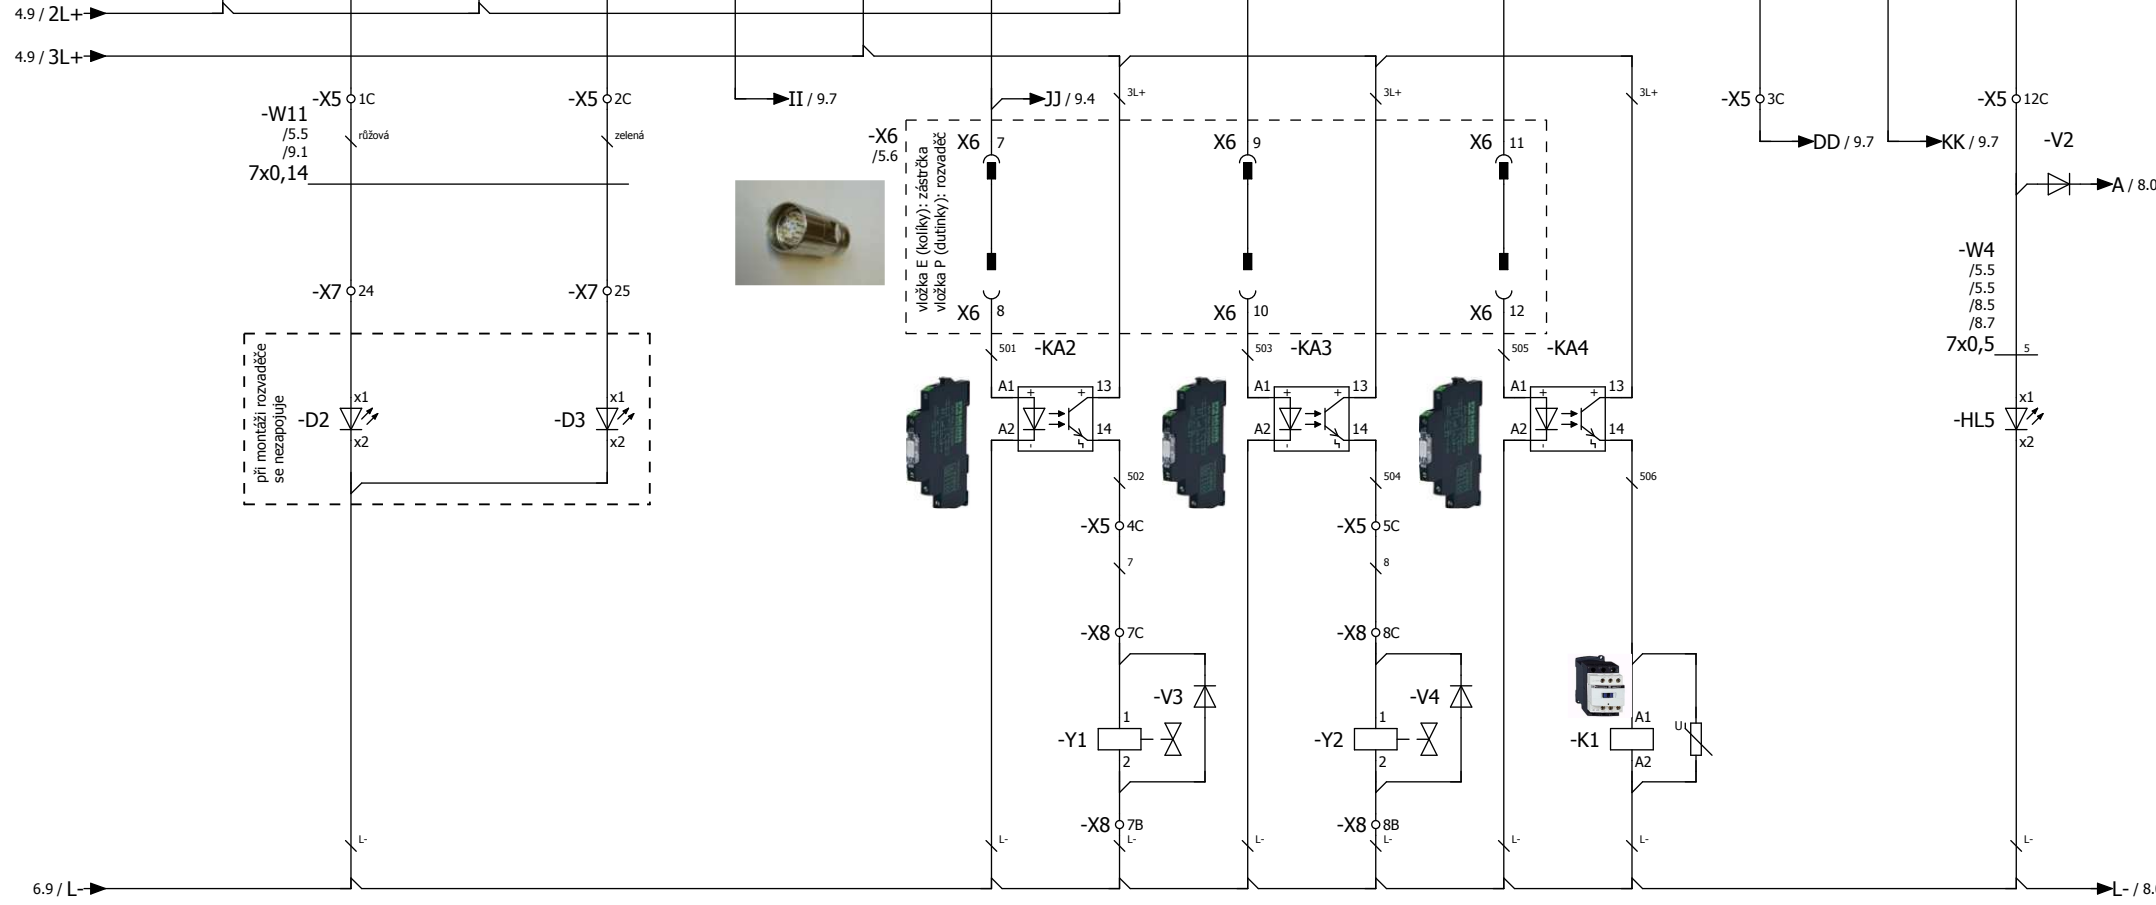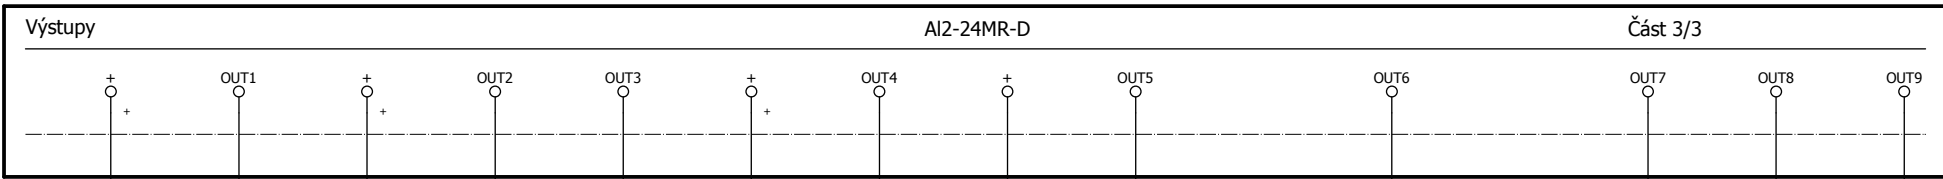

- 1 2 /3.3
- 3 4 /3.3
- 5 6 /3.3

Konektor X6 - izol tělesa P (dutinky) rozváděč, E (kolíky) zástrčka


			Datum	23.11.2011	Rivetec		Rivetec s.r.o.		Výstupy OUT1 až OUT8			
			Zprac..	stepanek	Hydraulický agregát TIOS H350							
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahradil	Nahradil					0819010600	List 7
												List 18

-A2.2

Výstupy expanzní

4EYR

Část 1/1

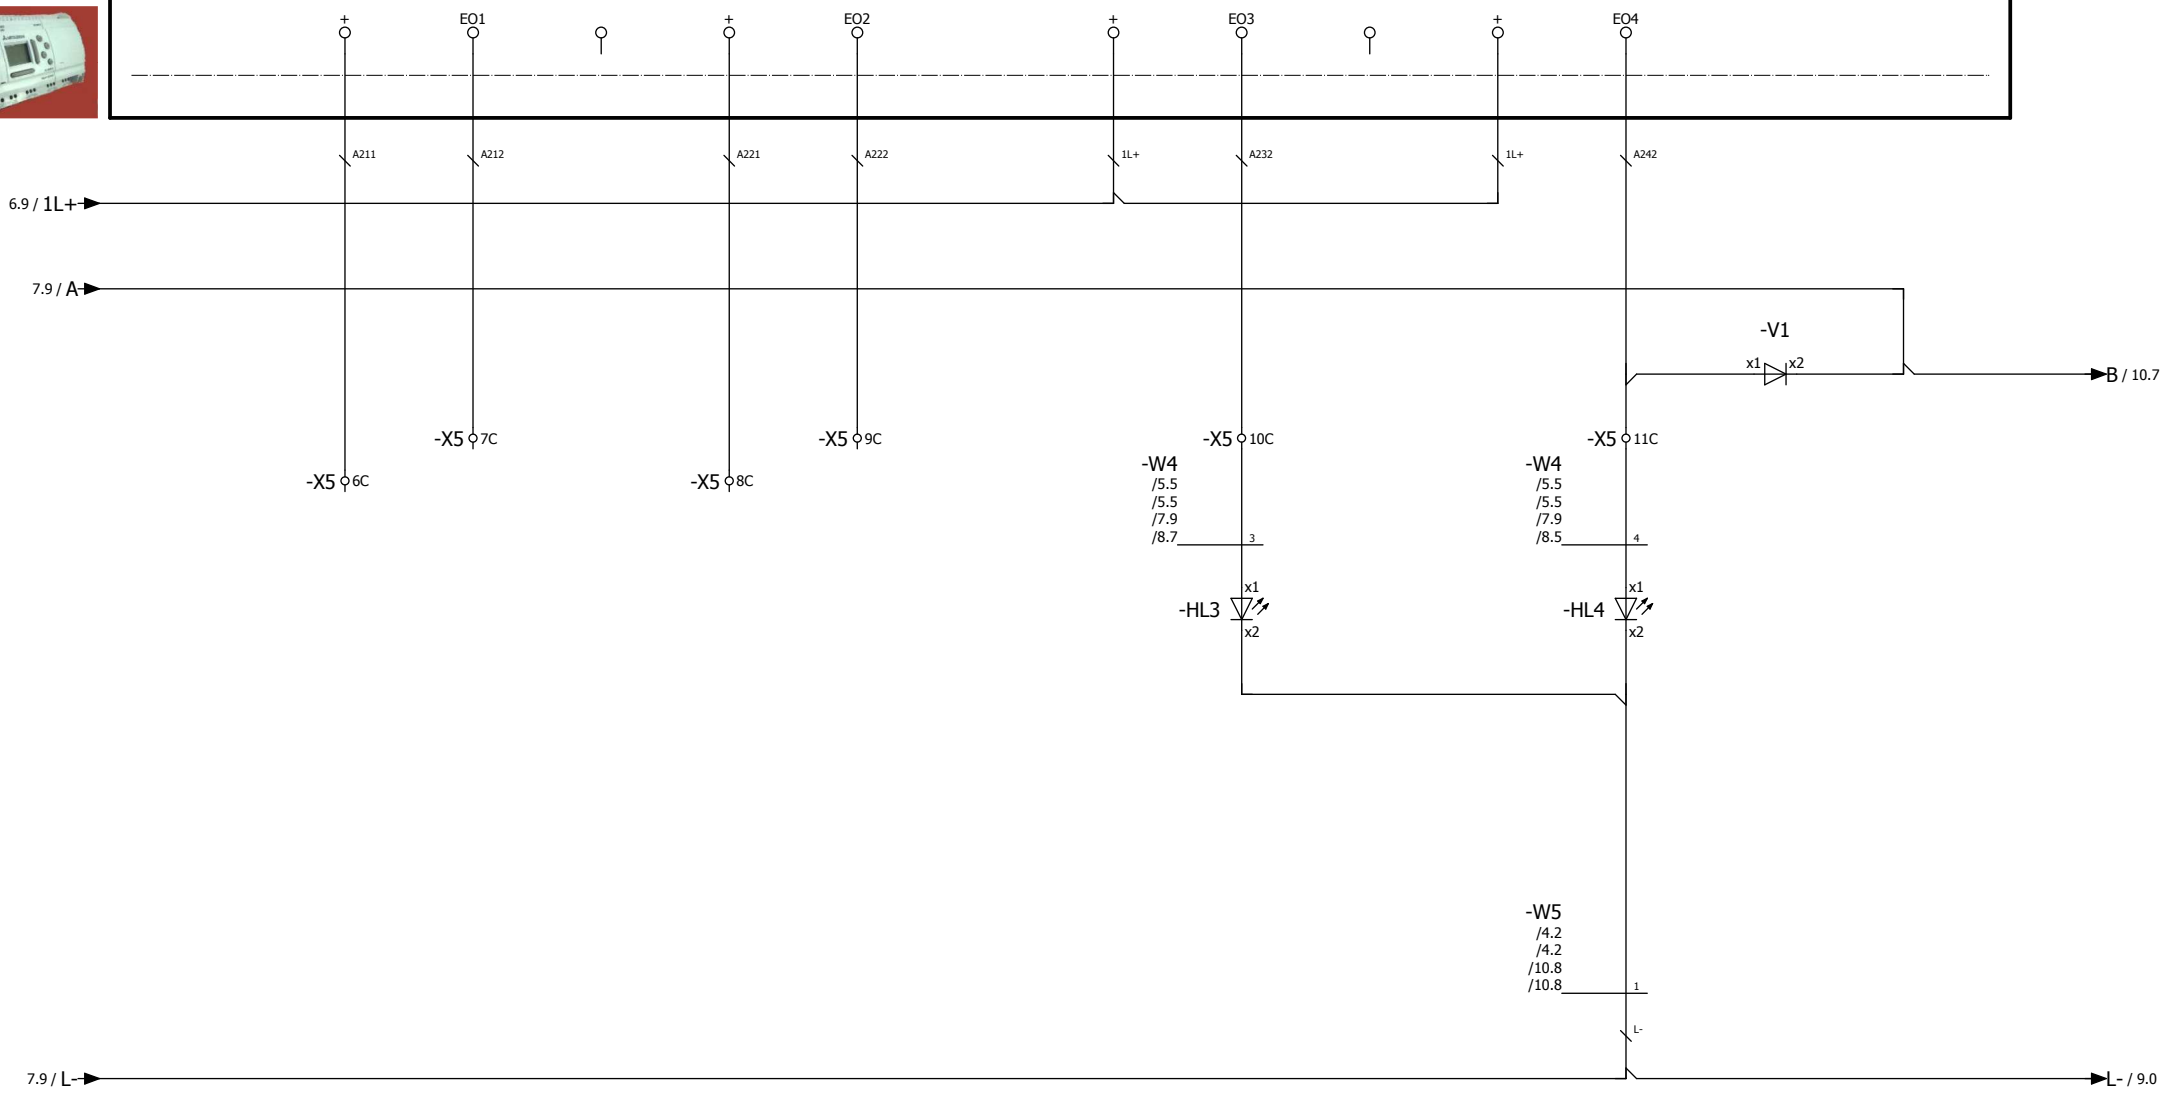


NOK
signál
300 ms

OK
signál
300 ms

Teplota
oleje

Nížká hladina
oleje 1-blik světlo
Kritická hladina
oleje 2-trvalé světlo

			Datum	30.9.2011	Rivetec		Rivetec s.r.o.		Výstupy EOUT1 až EOUT4			
			Zprac..	stepanek	Hydraulický agregát TIOS H350							
			Zkontr.		Nahradil		Nahradil					
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahradil						0819010600	
											List	8
											List	18

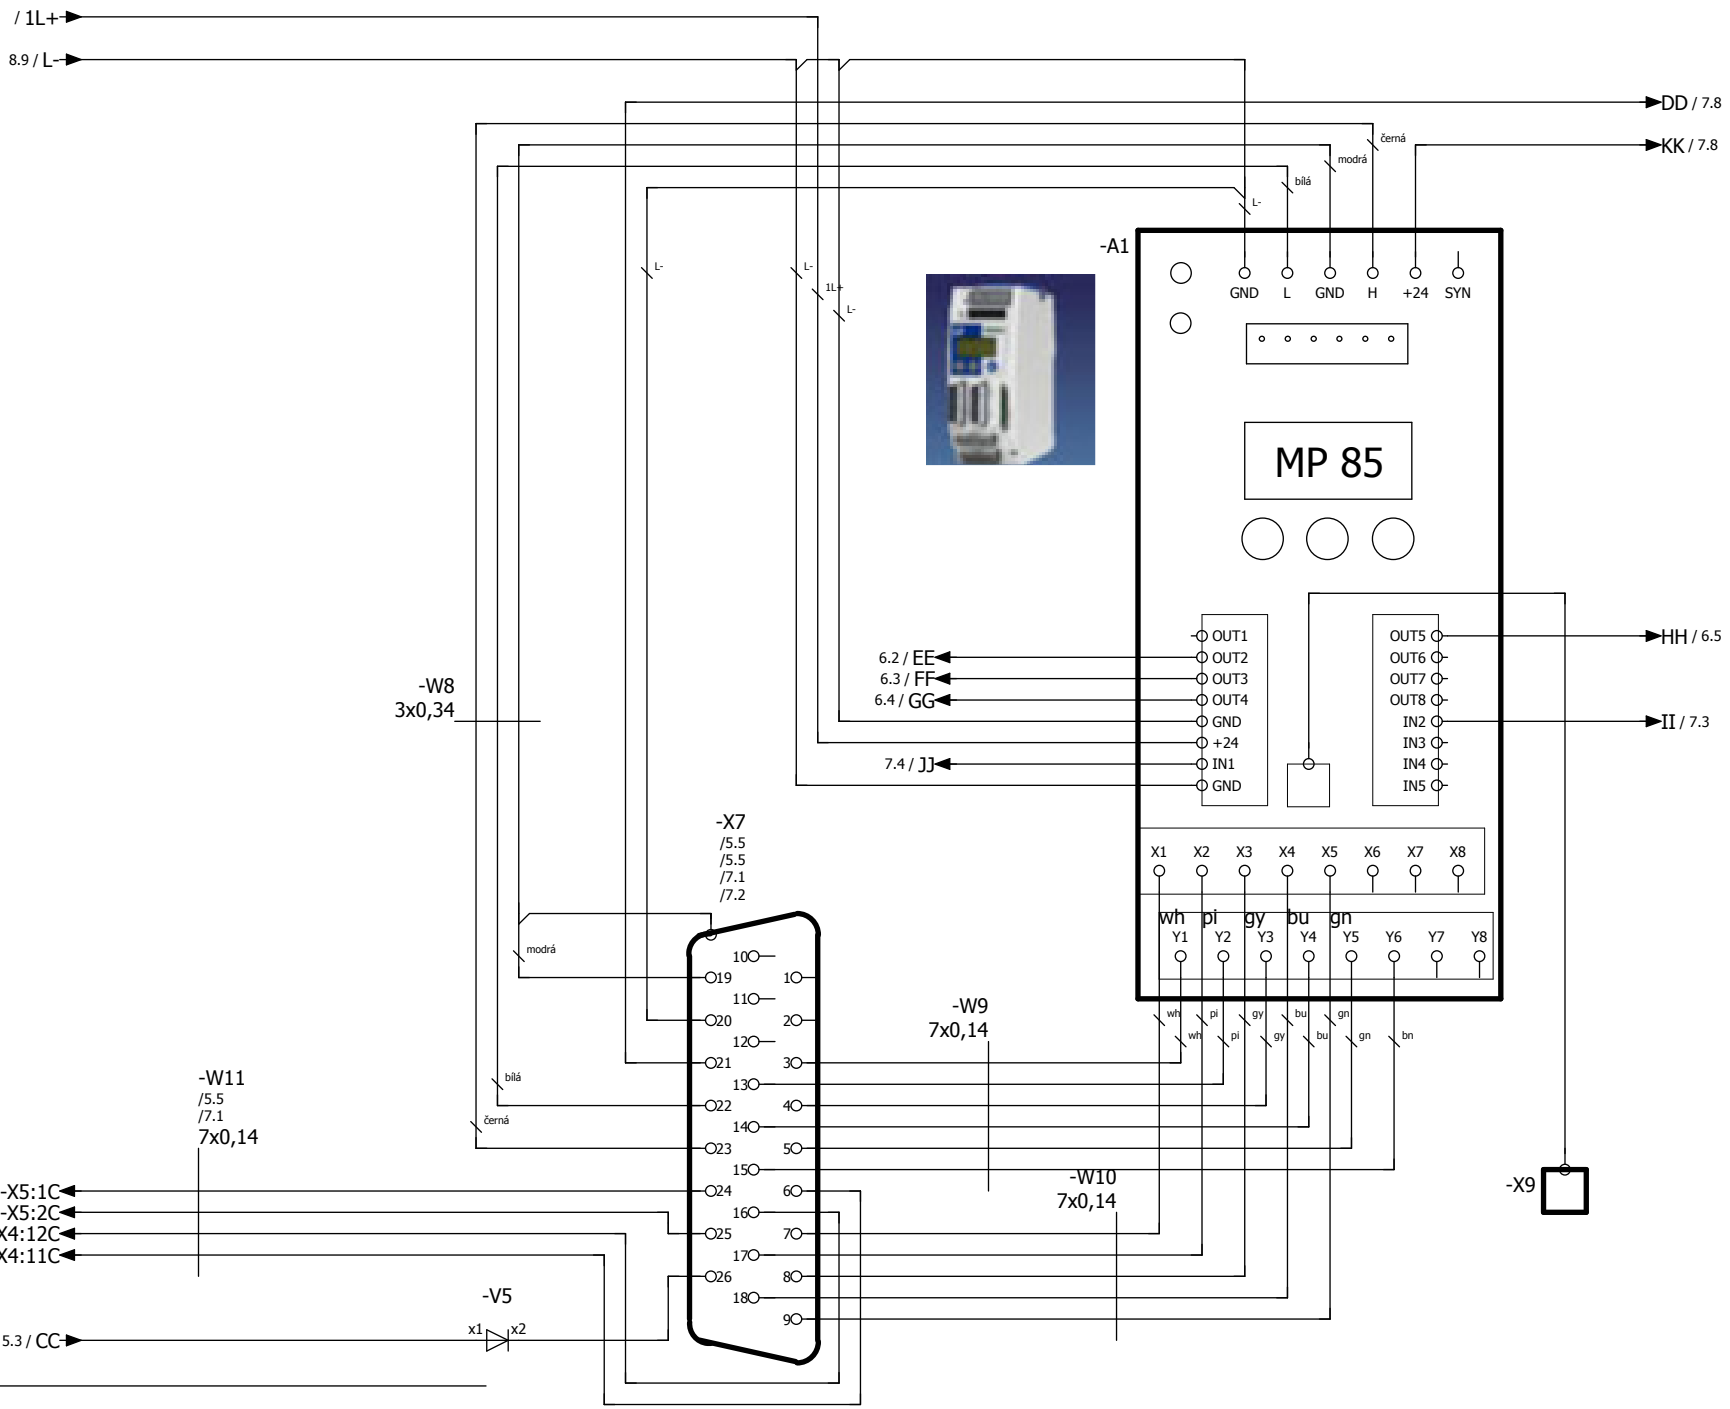

			Datum	30.9.2011	Rivetec		Rivetec s.r.o.		Dvoukanálový zesilovač			
			Zprac.	stepanek	Hydraulický agregát TIOS H350							
			Zkontr.		Nahradil		Nahradil					
Změna	Datum	Název	Přív.								0819010600	List
												9
												List
												18

Kusovník artiklů

F01_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
	1	Skříň 500x400x200	NSYS3D5420P	Aspera	SCH.NSYS3D5420P
	1	Plastová skříňka 150x220x75	93244	AZelektrikomponenty	SCHY.93244
-A1	1	Dvoukanálový zesilovač	MP85A	Titgemeyer	HBM.MP85A
-A2.1	0				
-A2.1	1	Programovatelný automat	AI-24MR-D	Autocont	MIT.AI-24MR-D
-A2.2	1	Expanzní výstupy	4EYR	Autocont	MIT.4EYR
-BS1	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-BS2	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-D2	1		Součást pistole		GM.Součást pistole
-D3	1		Součást pistole		GM.Součást pistole
-FA1	1	Třípólový jistič 6A D	PL7-D6/3	Aspera	MOE.PL7-D6/3
-FA2	1	Jednopolový jistič 10A D	PL7-D10/1	Aspera	MOE.PL7-D10/1
-FA3	1	Jednopolový jistič 4A C DC	PL7-C4/1-DC	Aspera	MOE.PL7-C4/1-DC
-FA4	1	Jednopolový jistič 4A C DC	PL7-C4/1-DC	Aspera	MOE.PL7-C4/1-DC
-HL1	1	Signálka zelená 8mm	XVL-A233	SCH	SCH.XVL-A233
-HL2	0				
-HL3	1	Signálka rudá 8mm	XVL-A234	SCH	SCH.XVL-A234
-HL4	1	Signálka rudá 8mm	XVL-A234	SCH	SCH.XVL-A234
-HL5	1	Signálka rudá 8mm	XVL-A234	SCH	SCH.XVL-A234
-K1	0				
-K1	1	Stykač třípólový 9A	LC1-D09 BD	Aspera	SCH.LC1-D09 BD
-KA1	1	Bezpečnostní relé NOT-AUS	PNOZ X2 24V DC	Pilz	PILZ.PNOZ X2 24V DC
-KA2	1	SSR relé	MIRO TR 24V/2A DC SK	Murr	MURR MIRO TR 24V/2A DC SK
-KA3	1	SSR relé	MIRO TR 24V/2A DC SK	Murr	MURR MIRO TR 24V/2A DC SK
-KA4	1	SSR relé	MIRO TR 24V/2A DC SK	Murr	MURR MIRO TR 24V/2A DC SK
-M1	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-Q1	1	Hlavní vypínač 25A červeno žlutý	3LD2103-0TK53	SIE	SIE.3LD2103-0TK53
-R1	1	Odpor 3k9	RR3k9110-089	GM	GM.RR3k9110-089
-SB1	0				
-SB1	1	Hříbová hlavice rudá uvolnění pootočením	XB5-AS542	Aspera	TEL. XB5-AS542
-SB1	3	Rozpínací jednotka 01	ZBE102	Aspera	TEL. ZBE102
-SB1	1	Kruhový štítek Emergency	ZBY-9330	Aspera	TEL. ZBY-9330
-SB2	0				
-SB2	1	Stiskací hlavice rudá	XB5-AA42	Aspera	TEL. XB5-AA42
-SB2	3	Rozpínací jednotka 01	ZBE102	Aspera	TEL. ZBE102
-SB2	1	Nosič štítku se štítkem	ZBY-6102	Aspera	TEL. ZBY-6102
-SB3	1	Stiskací hlavice bílá prosvětlená	XB5-AW31B5	Aspera	TEL. XB5-AW31B5
-SB3	1	Nosič štítku se štítkem	ZBY-6102	Aspera	TEL. ZBY-6102
-SB4	1		Součást pistole		GM.Součást pistole
-SB5	1		Součást pistole		GM.Součást pistole
-SB6	1	Ovládací hlavice otočná černá 2 polohy, 1/0	XB5-AD21	Aspera	TEL. XB5-AD21
-SB6	1	Rozpínací jednotka 01	ZBE102	Aspera	TEL. ZBE102
-SB6	1	Nosič štítku se štítkem	ZBY-6102	Aspera	TEL. ZBY-6102
-SL1	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-SL2	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-SL3	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-ST1	1		Součást hydraulického agregátu	HYDAC	HYD.Součást hydraulického agregátu
-TC1	1	Napájecí zdroj 230/24VDC - 5A	85303	Murr	MURR.85303
-V1	1	Dioda 1A/400V	1N407	GM	GM.1N407
-V2	1	Dioda 1A/400V	1N407	GM	GM.1N407
-V3	1	Dioda 1A/400V	1N407	GM	GM.1N407
-V4	1	Dioda 1A/400V	1N407	GM	GM.1N407
-V5	1	Dioda 1A/400V	1N407	GM	GM.1N407
-X1	3	Třívodičová svorka 2,5 šedá	280641	Wago	WAG.280641
-X1	1	Třívodičová svorka 2,5 modrá	280651	Wago	WAG.280651
-X1	6	Třívodičová svorka 2,5 zelenožlutá	280637	Wago	WAG.280637

10

11.a

			Datum 29.8.2011	Rivetec	Rivetec s.r.o.	Kusovník artiklů : SCH.NSYS3D5420P - WAG.280637	=		
			Zprac. stepanek	Hydraulický agregát TIOS H350			+	0819010600	List 11
Změna	Datum	Název	Pův.	Nahradil	Nahradil				List 11

