



TITGEMEYER Group

RIVETEC s.r.o.  
 Albrechtice nad Vltavou 16  
 398 16  
 Česká republika

Kunde : GTO  
 Anlagenbezeichnung : KRB 010 DE  
 Zeichnungsnummer : 0819007400  
 Kommission :


Hersteller-Firma 1 : RIVETEC s.r.o.  
 Albrechtice nad Vltavou 16


Schaltschränke :  
 Einspeisung : 24V DC  
 Zuleitung :  
 Steuerspannung : 24V DC  
 Baujahr : 2008

Fabrikat : KRB LAN und Param Mod  
 Type : Ausführung in Schaltschrank  
 Installationsort :  
 Teilebesonderheit :  
 Sonderumwelt :  
 Standort :  
 Vorschrift :  
 Schutzart :

Projekt Beginn : 14.12.2004  
 Projektverantwortlicher : Holy  
 Letzte Änderung : 6.4.2010  
 Letzter Bearbeiter : holyj

Höchste Seitenzahl: 5  
 Anzahl der Seiten : 5

		Datum	RIVETEC s.r.o.			KRB 010D	Ers. d.	Titelblatt		0819007400		=				
		Bearb.												+		
		Gepr.	29.8.2011													Bl.
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.									5 Bl.		

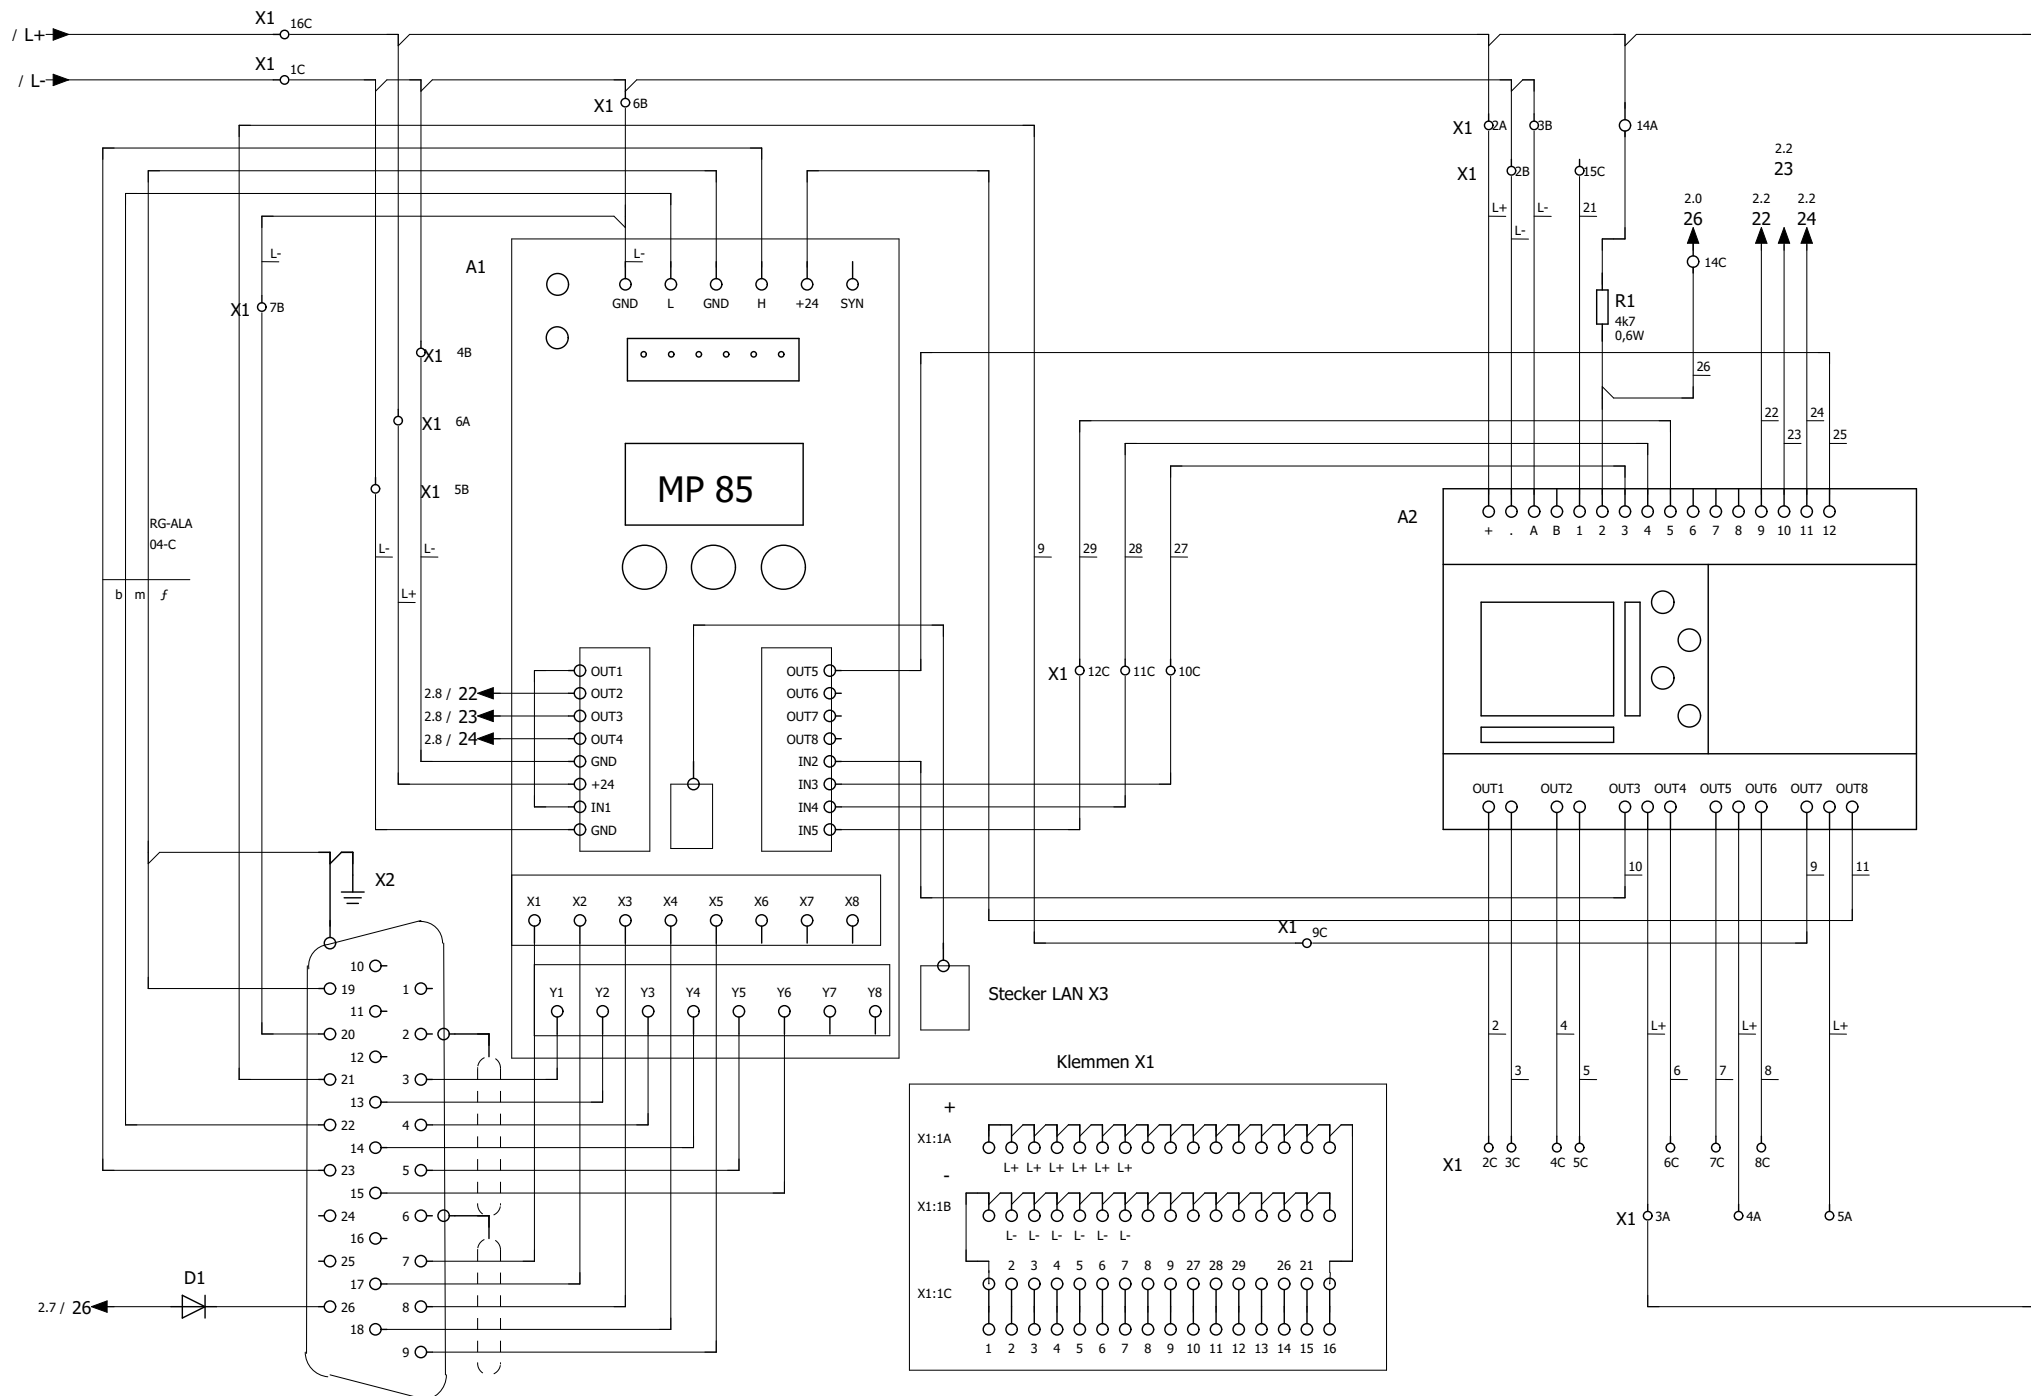

		Datum		RIVETEC s.r.o.		KRB 010 Schaltplan		0819007400		=	
		Bearb. holyj								+	
		Gepr. 29.8.2011									
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				Bl. 2	
										5 Bl.	




KRB 010D

Bl. 2

5 Bl.

Klemmen X1

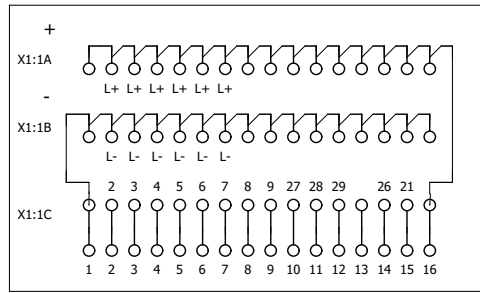

- NOK OK
- 400 400
- ms ms
- OK 30ms NOK 200ms
- Chip Ein
- Parameter 1
- Parameter 2
- Parameter 4
- Nullung
- +24V DC

LEGENDE

Versorgung 24V DC - Klemme 1C = 0V, Klemme 16C = +24V

Ausgangsimpuls signal NOK 400ms ohne Potential (Anschluss externe Lampe-nötig versorgen - Klemmen 2C und 3C)

Ausgangsimpuls signal OK 400ms ohne Potential (Anschluss externe Lampe-nötig versorgen - Klemmen 4C und 5C)


Ausgangsimpuls signal NOK 200ms 24V DC (Signal für SPS - Klemme 6C)

Ausgangsimpuls signal OK 200ms 24V DC (Signal für SPS - Klemme 7C)




Eingangssignal - Nullung von Maschine - Klemme 15C

Parameter Modifikation (Parameter 1, 2 und 4) - Klemme 10C, 11C und 12C


Chip Ein - Klemme 8C

			Datum	RIVETEC s.r.o.		KRB 010 Schaltplan		0819007400		=
			Bearb.	 KRB 010D Ers. d.						+
			Gepr.							
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				5 Bl.



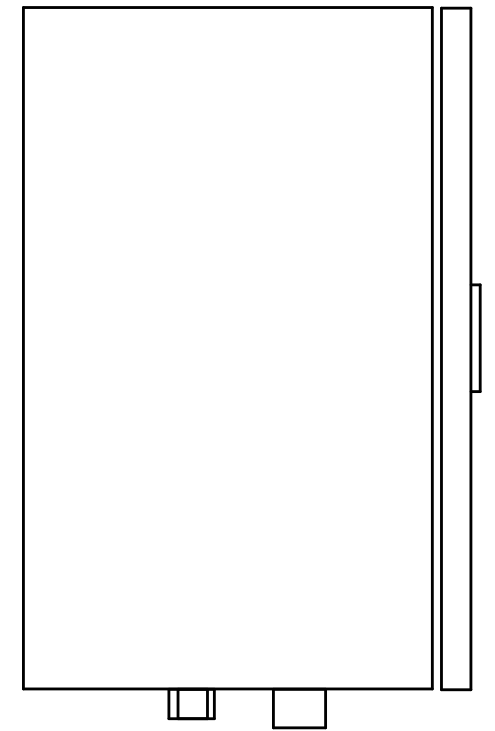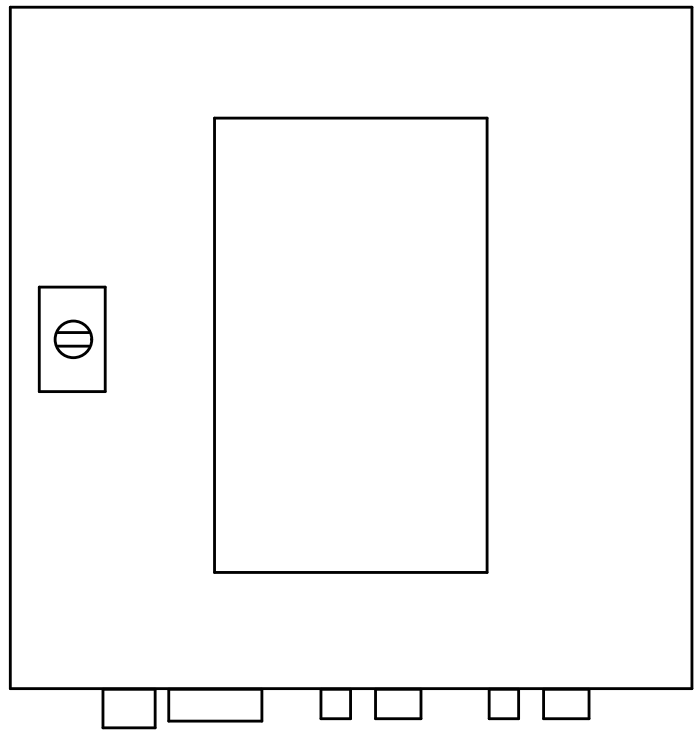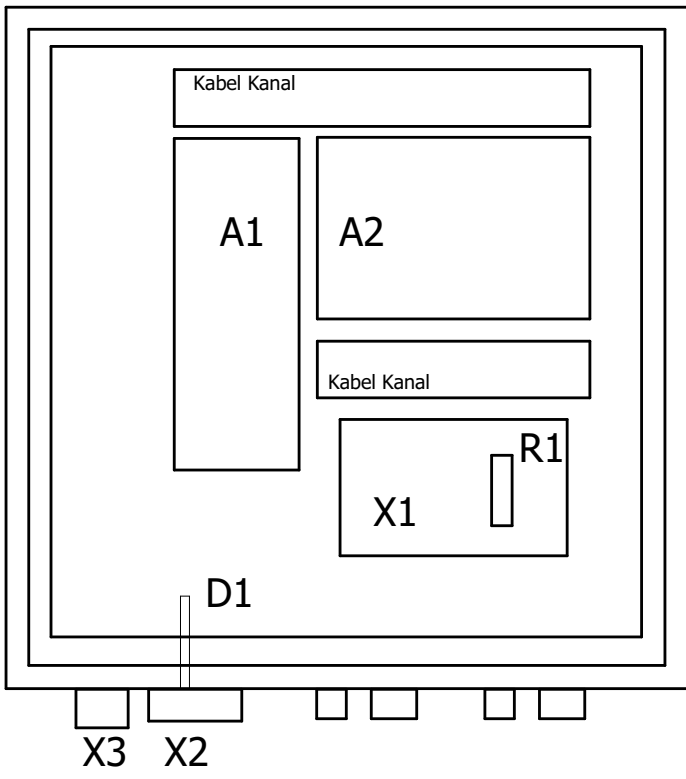

Schrank SCHNEIDER 300 x 300 x 200 mit Fenster NSYS3D3320T, Platte NSYMM33

		Datum	RIVETEC s.r.o.		KRB 009 Aufbau Schaltschrank		0819007400		=
		Bearb.	holyj		KRB 010D			+	
		Gepr.	29.8.2011			Ers. d.			Bl. 5
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.			5 Bl.	